


呼び圧力63Kフランジ

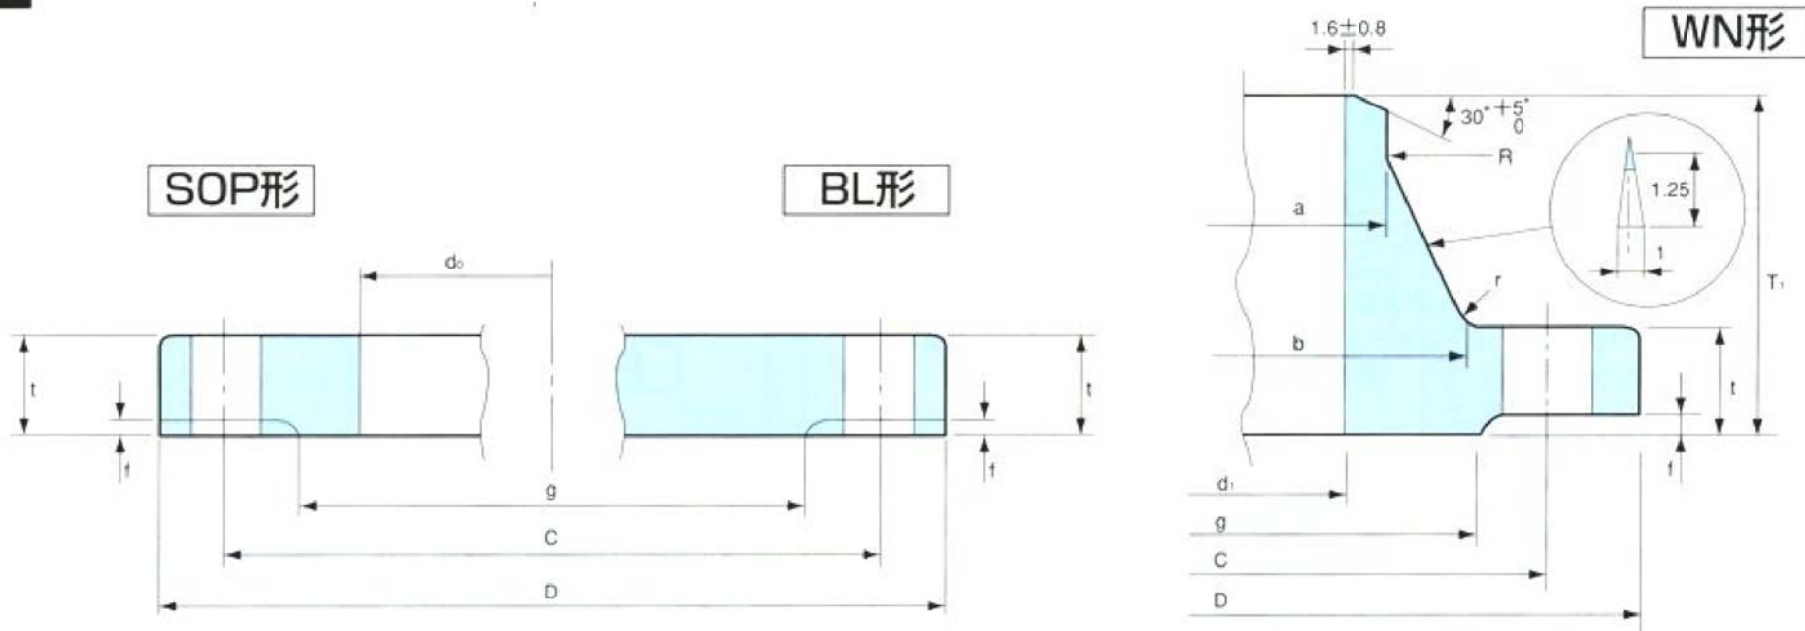

JIS B 2238-1996

単位：mm

呼び径		適用管の 外径	外径 D	内径 d ₀	厚み t	ガスケット座		ボルト穴			※ W N 形				重量(参考) (kg)		
						座厚 f	径 g	中心径 C	数	径	内径 d ₁	ハブ先 a	ハブ元 b	全長 T ₁	SOP形	BL形	WN形
A	B																
10	3/8	17.3	115	17.8	23	1	52	80	4	19	12.7	17.3	40	62	1.6	1.7	1.6
15	1/2	21.7	120	22.2	23	1	55	85	4	19	16.1	21.7	42	62	1.8	1.9	1.9
20	3/4	27.2	135	27.7	25	1	60	95	4	23	21.4	27.2	46	72	2.4	2.5	2.5
25	1	34.0	140	34.5	27	1	70	100	4	23	27.2	34.0	56	75	2.7	2.9	3.5
32	1 1/4	42.7	150	43.2	30	2	80	110	4	23	35.5	42.7	60	77	3.4	3.8	3.7
40	1 1/2	48.6	175	49.1	32	2	90	130	4	25	41.2	48.6	75	87	5.1	5.6	5.5
50	2	60.5	185	61.1	34	2	105	145	8	23	52.7	60.5	92	106	5.5	6.3	6.5
65	2 1/2	76.3	220	77.1	38	2	130	175	8	25	65.9	76.3	118	109	5.8	7.2	10.3
80	3	89.1	230	90.0	40	2	140	185	8	25	78.1	89.1	130	122	9.9	11.9	12.4
90	3 1/2	101.6	255	102.6	42	2	150	205	8	27	90.2	101.6	140	128	12.7	15.4	15.2
100	4	114.3	270	115.4	44	2	165	220	8	27	102.3	114.3	154	128	14.7	18.3	17.7
125	5	139.8	325	141.2	50	2	200	265	8	33	126.6	139.8	190	160	23.8	30.0	27.6
150	6	165.2	365	166.6	54	2	240	305	12	33	151.0	165.2	230	175	30.9	40.2	39.4
200	8	216.3	425	218.0	60	2	290	360	12	33	199.9	216.3	280	217	44.6	62.3	60.1
250	10	267.4	500	269.5	68	2	355	430	12	39	248.8	267.4	348	258	67.1	97.7	114.0
300	12	318.5	560	321.0	77	3	410	485	16	39	297.9	318.5	402	289	88.9	138.1	154.0
350	14	355.6	615	358.1	81	3	455	530	16	46	333.4	355.6	438	304	108.5	172.9	191.0
400	16	406.4	680	409.0	89	3	515	590	16	46	381.0	406.4	490	317	144.2	236.5	247.0

備考 1. JIS B2238は、基準寸法を規定しており、SOP形、BL形、WN形の形状と*印の寸法は参考までに示したものである。

2. WN形の内径(d₁)は、JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)及びJIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)のスケジュール40の場合を参考として示したものである。

3. WN形の開先部及び全長(T)は参考として示したものである。