


UDC 621.646.22:629.12.06:669.13

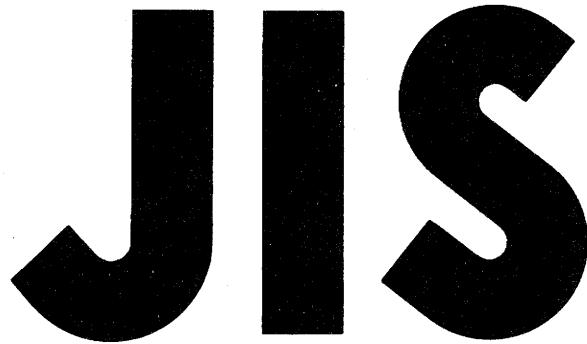

F 7310

## 船用 鋳鉄 16K アングル弁

(G) JIS F 7310-1996

(2002 確認)

平成 8 年 11 月 8 日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

---

主務大臣：運輸大臣 制定：昭和 25.8.14 改正：平成 8.11.8

官報公示：平成 8.11.21

原案作成協力者：財団法人 日本船舶標準協会

審議部会：日本工業標準調査会 船舶部会（部会長 斎藤 隆一郎）

この規格についての意見又は質問は、運輸省海上技術安全局技術課（〒100 東京都千代田区霞が関 2 丁目 1-3）又は工業技術院標準部機械規格課（〒100 東京都千代田区霞が関 1 丁目 3-1）にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

## 日本工業規格

JIS



## 船用鋳鉄 16K アングル弁 F 7310-1996

Shipbuilding—Cast iron 16K angle valves

**1. 適用範囲** この規格は、船の主補機用冷却水及びバラスト用海水などの船体付き吸込み又は吐き出し弁、その他貨物油管系などに用いる鋳鉄16Kアングル弁(以下、アングル弁という。)について規定する。

**備考** この規格の引用規格を、次に示す。

- JIS B 0205 メートル並目ねじ
- JIS B 0222 29度台形ねじ
- JIS B 2210 鉄鋼製管フランジの基準寸法
- JIS F 7102 船舶機関部管系用ガスケット及びパッキン使用基準
- JIS F 7400 船用弁及びコックの検査通則
- JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
- JIS G 4303 ステンレス鋼棒
- JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
- JIS G 4404 合金工具鋼鋼材
- JIS G 5121 ステンレス鋼鋳鋼品
- JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品
- JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条
- JIS H 3250 銅及び銅合金棒
- JIS H 3260 銅及び銅合金線
- JIS H 5111 青銅鋳物

**2. 流体の状態と最高使用圧力との関係** アングル弁に対する流体の状態と最高使用圧力との関係は、表1のとおりとする。

表1

流体の状態	最高使用圧力 MPa		
	B系列	S系列	
230 °C以下の蒸気	—	1.6	
205 °C以下の蒸気	1.6		
空気、ガス、油及び脈動水	1.6		
120 °C以下の静流水	2.2		

**備考** B系列及びS系列の区分については、4.(1)参照。

**3. 構造、形状及び寸法** アングル弁の構造、形状及び寸法は、付図1のとおりとし、弁箱肉厚  $a$  の許容差は、原則として  $^{+10}_{-15}\%$  とする。

**4. 材料** アングル弁の材料は、次のとおりとする。

(1) 弁箱、ふた及び要部(弁体、弁座及び弁棒)は、付図2のとおりとする。

なお、材料の組合せによってB系列とS系列とに区分する。

(2) その他の材料は、原則として付図2による。

**5. 検査** アングル弁の検査は、JIS F 7400の規定によって、次の(1)～(5)について行う。

(1) 材料検査

(2) 外観検査

(3) 寸法検査

(4) 組立検査

(5) 水圧検査 次の試験圧力で行う。


(a) 弁座水漏れ検査 2.42 MPa

(b) 弁箱水圧検査 3.3 MPa

**6. 製品の呼び方** アングル弁の呼び方は、名称、呼び径及び材料系列記号又はその略号による。ただし、名称の代わりに規格番号を用いてもよい。

例 材料がB系列で呼び径50 mmのもの

船用鋳鉄16K-50アングル弁B若しくはFL 16.050 B又はJIS F 7310-50B

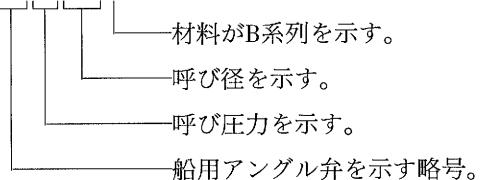

**7. 表示** 弁箱の表面に、次の事項を表示する。

(1) 呼び圧力及び呼び径


例 16K-50

(2) 流れ方向の矢印

(3) 製造業者名又はその略号

(4) 製造年月

付図1

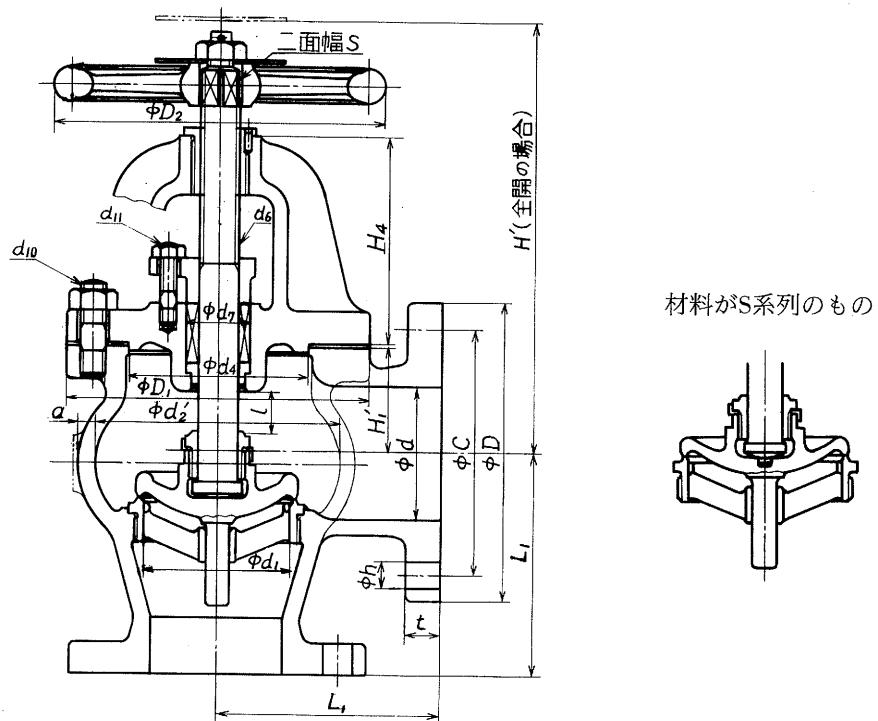

出入口フランジのボルト穴は、弁箱の中心線振分けとする。


単位 mm

呼び径	フランジ								全開高さ (約)	リフト	ハンドル車	弁箱				ふたの高さ	弁箱		ねじの呼び	参考				
	ボルト穴				ボルトのねじの呼び		t	H'				D₂	d₂'	a	H₁'	D₁	d₄	H₄	d₆	S				
	中心円の径C	数	h																					
d	d₁	L₁	D	t	H'	l	D₂	d₂'	a	H₁'	D₁	d₄	H₄	d₆	S	d₇	d₁₀	d₁₁	(kg)	計算質量				
50	50	58	120	155	120	8	19	M16	20	255	17	160	105	10	65	155	78	130	TW22	14	36	M16	M12	18.0
65	65	73	130	175	140	8	19	M16	22	270	22	200	130	11	62	175	95	135	TW24	17	38	M16	M12	25.0
80	80	88	150	200	160	8	23	M20	24	295	27	224	150	12	70	205	110	148	TW26	19	42	M20	M12	35.7
100	100	111	170	225	185	8	23	M20	26	330	33	250	185	13	80	230	135	160	TW30	22	48	M20	M12	49.2
125	125	138	200	270	225	8	25	M22	26	390	42	315	225	15	95	270	165	185	TW36	27	56	M22	M16	76.1
150	150	163	225	305	260	12	25	M22	28	435	50	355	265	16	110	295	190	205	TW42	30	66	M22	M16	103
200	200	213	250	350	305	12	25	M22	30	540	67	450	340	19	140	350	240	230	TW48	36	74	M22	M20	155

備考1. フランジは、JIS B 2210の呼び圧力16Kの規定による。

2.  $d_6$ 部のねじはJIS B 0222,  $d_{10}$ 部及び $d_{11}$ 部のねじはJIS B 0205の規定による。
3. 文字板は、注文者が要否を指定する。
4. 計算質量は、材料がB系列のものを示す。

付図2

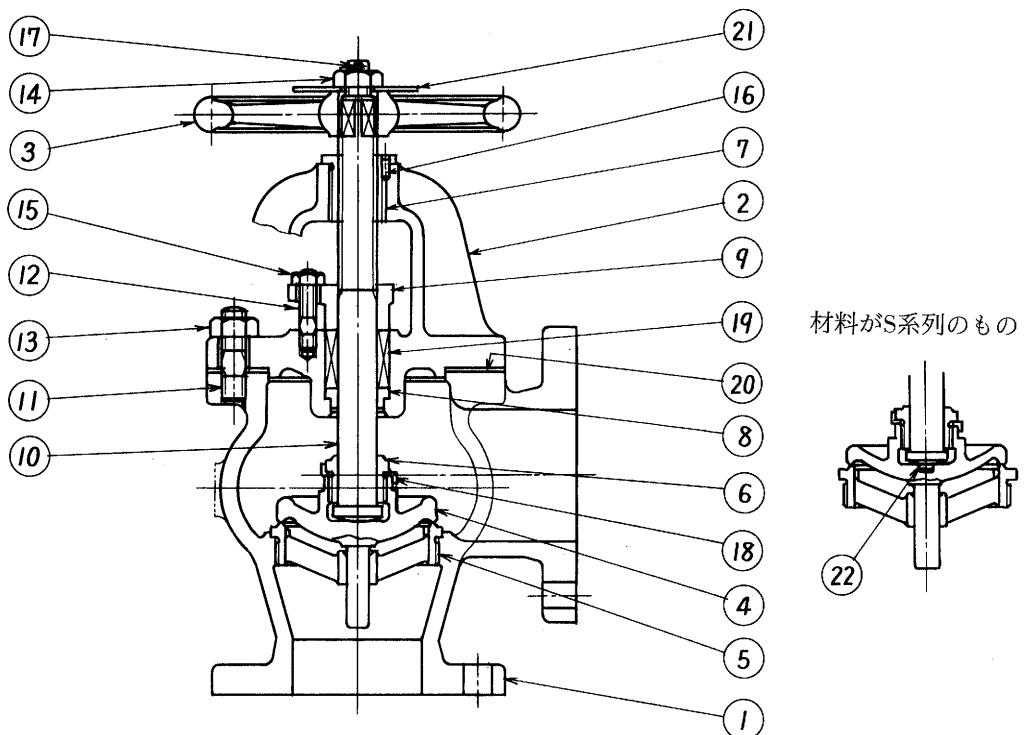

付図2

部品番号	部品名称	材料		部品番号	部品名称	材料	
		B系列	S系列			B系列	S系列
1	弁箱	<b>JIS G 5501</b> のFC200		12	植込みボルト	<b>JIS H 3250</b> のC3771BD	
2	ふた			13	六角ナット	<b>JIS G 3101</b> のSS400	
3	ハンドル車	<b>JIS G 5501</b> のFC200		14	六角ナット	<b>JIS H 3250</b> のC3771BD	
4	弁体	<b>JIS H 5111</b> のBC6	<b>JIS G 5121</b> のSCS2	15	六角ナット		
5	弁座			16	止めピン	<b>JIS G 3101</b> のSS400	
6	弁押さえ	<b>JIS H 5111</b> のBC6	<b>JIS G 4303</b> のSUS420J1	17	割りピン	<b>JIS H 3260</b> のC2600W	
7	ねじはめ輪	<b>JIS H 5111</b> のBC6		18	弁付き回り止め	<b>JIS H 3100</b> のC2600P	<b>JIS G 4305</b> のSUS304
8	パッキン受輪	<b>JIS H 5111</b> のBC6	<b>JIS G 4303</b> のSUS420J1	19	パッキン	<b>JIS F 7102</b> の規定による。	
9	パッキン押さえ	<b>JIS H 5111</b> のBC6		20	ガスケット		
10	弁棒	<b>JIS H 3250</b> のC3771BD又 はC3771BE	<b>JIS G 4303</b> のSUS403	21	文字板	<b>JIS H 3100</b> のC2801P	
11	植込みボルト	<b>JIS G 3101</b> のSS400		22	弁棒用座金	—	<b>JIS G 4404</b> のSKD1

備考1. 部品名称で太字のものの材料は、4.(1)に規定する材料を示す。

2. ステンレス鋼相互の接触面は、焼付き防止のため表面処理などによって適當な硬さの差をもたせる。

JIS F 7310-1996

## 船用鋳鉄16K アングル弁 解説

この解説は、本体に規定した事柄、及びこれに関連した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

**1. 制定の目的** 呼び圧力16 kgf/cm<sup>2</sup>、呼び径50～200 mmの鋳鉄玉形弁は、広く船に用いられているが、弁の良否は直ちにそれが付けられた機械装置全体の機能に影響するところが大きい。特に船内機関室などでは横向きに取り付けられることが多いので、垂直に取り付けられる陸上のものに比べ、故障を起こすことが多く、確実な性能と経済性をもつバルブの規格制定が要望された。そこで船用として狭い場所で操作しやすく、性能が確実で、広範囲のバルブメーカーが製造できるバルブの規格制定を目的として、この規格が制定された。

### 2. 制定・改正の経過及び改正の要旨

#### 2.1 制定・改正の経過

制定・改正	原案作成団体又は会社	原案担当作業委員会	日本工業標準調査会 審議専門委員会	制定・改正年月日
1950年 制定	三菱重工業株式会社 神戸造船所	船舶規格調査会	船用弁専門委員会	昭和25年8月14日
1952年 第1回改正	—	日本船舶工業標準協会	同上	昭和27年11月10日
1956年 第2回改正	—	社団法人 日本船舶工業標準協会	同上	昭和31年8月14日
1959年 第3回改正	—	同上	同上	昭和34年8月1日
1964年 第4回改正	—	社団法人 日本造船研究協会	船用低圧弁専門委員会	昭和39年3月1日
1967年 第5回改正	—	同上	同上	昭和42年3月1日
1968年 第6回改正	—	同上	同上	昭和43年4月1日
1970年 第7回改正	—	財団法人 船舶JIS協会 機関部会 弁類委員会	同上	昭和45年2月1日
1971年 第8回改正	—	同上	同上	昭和46年5月1日
1976年 第9回改正	—	財団法人 日本船舶標準協会 機関部会 配管ガラス品委員会 (委員長 森下芳男)	同上	昭和51年11月1日
1988年 第10回改正	財団法人 日本船舶標準協会	同上 (委員長 江口嘉昌)	船舶部会 (専門委員会の審議は省略)	昭和63年1月5日

制定・改正	原案作成団体又は会社	原案担当作業委員会	日本工業標準調査会 審議専門委員会	制定・改正年月日
1996年 (今回)改正	財団法人 日本船舶標準協会	—	船舶部会 (専門委員会の審議は省略)	平成8年11月8日

## 2.2 改正の要旨

**2.2.1 第1回(1952年)改正** 工業標準化法による見直し審議を行った結果、船級協会の規則に合わせるため、検査の試験圧力の改正要望があり、次のとおり改正を行った。

- (1) 流体の状態と最高使用圧力 **JIS B 2213**(16 kg/cm<sup>2</sup>管フランジの基本寸法)の改正に伴って、静流水の場合の最高使用圧力20 kg/cm<sup>2</sup>を22 kg/cm<sup>2</sup>に改めた。
- (2) フランジのボルト穴数 呼び径50 mm及び70 mmのフランジのボルト穴数を、**JIS B 2213**の改正に伴って、4を8に改めた。
- (3) 材料 呼び径100 mm以下の弁座材料**JES金属6651**のBC3Aであったのを、蒸気使用に対する熱膨張による緩みを防ぐため、**JIS G 4301**(ステンレス鋼)のSEC2に改めた。
- (4) 弁箱水圧検査 従来、水圧試験圧力は呼び圧力16 kg/cm<sup>2</sup>の2倍の32 kg/cm<sup>2</sup>と規定されていたが、“試験圧力32 kg/cm<sup>2</sup>。ただし、呼び圧力を超えて使用するものは、その圧力の2倍”に改めた。  
これは、最高使用圧力は蒸気16 kg/cm<sup>2</sup>、120 °C以下の静流水22 kg/cm<sup>2</sup>と規定されているが、船級協会規則では使用圧力の2倍の水圧検査が要求されているので、静流水使用の最高使用圧力の場合には、水圧試験圧力が不足するためただし書きを追加規定したものである。
- (5) 弁座水漏れ検査 従来、弁座水漏れ試験圧力は、21 kg/cm<sup>2</sup>と規定されていたが、呼び径90 mm以下のもの26 kg/cm<sup>2</sup>、呼び径100 mm以上23 kg/cm<sup>2</sup>に改めた。これは、120 °C以下の静流水の場合の最高使用圧力20 kg/cm<sup>2</sup>に1 kg/cm<sup>2</sup>増しとして規定していたが、2.(流体の状態と最高使用圧力の関係)のただし書きに、“特別の場合呼び径90 mmまでは、最高使用圧力の10 %まで超えて使用することができる”と規定があり、この特別の場合にも満足できる試験圧力を規定しておいた方がよいとの意見があり、120 °C以下の静流水の場合の最高使用圧力 $22 \text{ kg/cm}^2 \times 1.1 + 1 \text{ kg/cm}^2 = 25.2 \approx 26 \text{ kg/cm}^2$ に改めた。

**2.2.2 第2回(1956年)改正** 昭和31年7月開催の船用弁専門委員会において見直し審議を行い、輸出船の現状に即応させるため、次のように改正した。

- (1) 流体の状態と最高使用圧力との関係 従来、“特別な場合呼び径90 mmまでは、最高使用圧力の10 %まで超えて使用することができる。”と規定されていたが、呼び径の全範囲に適用することに改めた。
- (2) 構造、形状及び寸法
  - (a) 呼び径130 mmのバルブを追加規定した。
  - (b) 弁体は、従来、呼び径100 mm以下のものは、羽根足ガイドをもっていたが、これを呼び径120 mm以上のものと同様に棒足ガイドに改めた。
  - (c) 呼び径100 mm以下の弁座の形状を、弁体の棒足ガイドに適合するよう、呼び径120 mm以上のものと同様の形状に改めた。
  - (d) 弁座の弁箱に対するはめ込み方法は、従来は圧入のうえ、弁箱横から押さえボルトの先端ピン部で止めていたが、圧入をねじ込みとし、一点溶接止めに改めた。
  - (e) 弁箱の隔壁は、従来角障子であったものを、丸障子に改め、弁箱の弁座のねじ込まれたなどの厚さを厚くし、ふた締付け部分のフランジで窮屈であったところを大きくするなど、細部の寸法が改められた。
  - (f) ふたも、弁箱と同様にフランジ部の径を大きくした。
  - (g) 弁箱肉厚の許容差 $^{+15}_{-10}$ %(最小値1 mm)の規定を追加した。

(h) 弁箱に付くドレン弁取付座の位置及び寸法を、参考として追加した。

### (3) 材料

(a) 弁体及び弁座の引用規格JES金属6651のBC3Aは、JIS H 5111(青銅鋳物)のBC2に改めた。

(b) 注文者の指定によって、弁棒、弁体、弁座の材料を、ステンレス鋼系材料にすることができるよう改めた。

また、弁体及び弁座にJIS G 5101(炭素鋼鋳鋼品)のSC46を用いる場合は、弁座面に硬金属の盛り金を行なうようにした。

### (4) 弁座水漏れ検査 弁座水漏れ検査の試験圧力は、呼び径によって異なることなく、同一(26 kg/cm<sup>2</sup>)にした。

これは、特別の場合、最高使用圧力の10 %まで超えて使用することが、全呼び径に適用されるようになったためである。

## 2.2.3 第3回(1959年)改正 昭和34年5月開催の船用弁専門委員会において、見直し審議を行った結果、次の改正が行われた。

(1) 流体の状態と最高使用圧力の関係 “特別な場合は、最高使用圧力の10 %まで超えて使用することができる。”というただし書きを削除した。これは、近時、このただし書きを適用している場合が少なくなったためである。

### (2) 構造、形状及び寸法

(a) ハンドル車の径は、JIS B 2601(ハンドル車)の径に合わせるため、230 mmを224 mmに、320 mmを315 mmに、360 mmを355 mmにそれぞれ改めた。

(b) 弁体、弁座、弁棒及び弁押さえに、ステンレス鋼を用いた場合、弁体に弁棒用座金を設け、その構造を付図2に示した。

### (3) 材料

(a) 弁箱及びふたは、JIS G 5501(ねずみ鋳鉄品)のFC19、ハンドル車はJIS G 5501のFC15であったが、全部FC20に改めた。

(b) 弁体及び弁座の注文者の指定による( )内材料JIS G 4303(ステンレス鋼棒)のSUS2又はJIS G 5101のSC46は、JIS G 5121(ステンレス鋼鋳鋼品)のSCS2に改めた。

(c) 弁押さえの材料に、注文者の指定による材料としてJIS G 4303のSUS2を追加規定した。

(d) パッキン押さえ用植込みボルト及びふた締付けナットの材料に、注文者の指定による材料としてJIS H 3423(鍛造用黄銅棒)のBsBFを追加規定した。

(e) 文字板の上の六角ナットの材料の引用規格JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)のSS41は、JIS H 3423のBsBFに改めた。

(f) 割りピンの材料の引用規格JIS G 3505(軟鋼線材)のSWRM3は、JIS H 3521(黄銅線)のBsW1Sに改めた。

(g) パッキンの材料は、“用途によって指定する”とあったのを“JIS F 7102(船舶機関部管系用パッキン使用標準)による”と改めた。

(h) 文字板の材料の引用規格JIS H 3201(黄銅板)のBsP1-Oは、BsP3-Hに改めた。

(i) 弁体、弁座、弁棒及び弁押さえがステンレス鋼の場合、弁棒用座金[JIS G 4404(合金工具鋼鋼材)のSKD1]を追加した。

### (4) 検査

(a) 検査は、新たに制定されたJIS F 7400(船用弁及びコックの検査通則)によることに改め、材料検査、寸法検査、組立検査を追加規定した。

(b) 弁座水漏れ検査 最高使用圧力の10 %を超えて使用する規定が削除されたため、水漏れ試験圧力を26 kg/cm<sup>2</sup>を23 kg/cm<sup>2</sup>に改めた。

## F 7310-1996 解説

2.2.4 第4回(1964年)改正 バルブの呼び径及び水圧試験圧力について、次のとおり改正された。

## (1) 構造、形状及び寸法

- (a) 配管用鋼管規格の改正に伴って、バルブの呼び径70 mmを65 mmに、130 mmを125 mmに、160 mmを150 mmに改めた。
- (b) 船内配管の合理化を図るため、使用実績の少ない呼び径120 mm及び140 mmのバルブを削除した。
- (c) JIS B 2213(16 kg/cm<sup>2</sup>鉄・钢管フランジの基本寸法)の改正に伴って、ボルト穴径を改正した。

## (2) 材料

- (a) 弁棒及び弁押さえの材料の引用規格の改正に伴って、注文者の指定による材料のJIS G 4303のSUS2は、SUS22Bに改めた。

- (b) 弁付き回り止めの材料の引用規格JIS H 3101(銅板)のCuP-Oは、CuP2-Oに改めた。

## (3) 検査

**弁箱水圧検査** 弁箱水圧検査の試験圧力は、従来、“32 kg/cm<sup>2</sup>、ただし、呼び圧力を超えて使用するものはその圧力の2倍”と規定されていたが、試験圧力を合理的に单一化する見地から、流体に対する最高使用圧力の最高と最低の平均の2倍、すなわち、 $\frac{16+22}{2} \times 2 = 38 \text{ kg/cm}^2$ に改めた。

2.2.5 第5回(1967年)改正 配管用钢管及びJIS B 2213(16 kg/cm<sup>2</sup>鉄・钢管フランジの基本寸法)の改正に合わせて、バルブの実口径の改正が次のとおり行われた。

(1) 構造、形状及び寸法 実口径(*d*)について、70 mmを65 mmに、130 mmを125 mmに、160 mmを150 mmに、180 mmを175 mmに改めた。これに伴って、それぞれの呼び径について、弁箱の関連各部の寸法及びリフトを改めた。

(2) 材料 材料の引用規格の改正に伴って、次のとおり改めた。

- (a) 弁棒の材料の引用規格JIS G 4303のSUS22Bは、SUS50Bに改めた。

- (b) 弁押さえの材料の引用規格JIS G 4303のSUS22BはSUS52Bに改めた。

- (c) 弁棒、植込みボルト、六角ナットの材料の引用規格JIS H 3423(鍛造用黄銅棒)のBsBFは、BsBF2に改めた。

2.2.6 第6回(1968年)改正 ISOメートルねじの採用及び使用実績に基づく材料の再検討が行われ、次の改正が行われた。

(1) 流体の状態と最高使用圧力 従来、流体の状態と最高使用圧力は、220 °C以下の蒸気16 K、120 °C以下の静流水22 Kと規定されていたが、バルブの使用材料の組合せによって、B系列及びS系列に区分し、次のように改めた。

流体の状態	最高使用圧力 K	
	弁体及び弁座の材料	
	BC6	SCS2
230 °C以下の蒸気	—	16
205 °C以下の蒸気	16	
空気、ガス、油及び脈動水		16
120 °C以下の静流水		22

## (2) 構造、形状及び寸法

- (a) ISOメートルねじの採用 JISからウイットねじが廃止されて、メートルねじだけとなつたため、ふた押さえボルト、パッキン押さえボルト及びフランジのボルトのねじJIS B 0206(ウイット並目ねじ及びユニフ

アイ並目ねじ)は、JIS B 0205(メートル並目ねじ)に改めた。

- (b) 弁棒の二面幅Sの寸法をJIS B 1002(二面幅の寸法)に一致するよう改め、追加規定した。
  - (3) 材料 使用実績による材料の見直しを行い、次のとおり材料を改めた。
    - (a) 弁体、弁座、弁押さえ、ねじはめ輪、パッキン受け輪、パッキン押さえの材料の引用規格JIS H 5111のBC2は、BC6に改めた。これに関連して、B系列の使用温度の最高220 °Cを205 °Cに改めた。
    - (b) パッキン受け輪の材料にS系列の場合の材料としてJIS G 4303のSUS52Bを追加規定した。
- 2.2.7 第7回(1970年)改正** 船舶の大形化に伴って、大口径のバルブの規格化の要望があつて、呼び径200 mmのものを追加規定することとし、次の改正が行われた。
- (1) 構造、形状及び寸法 呼び径200 mmのものを追加規定した。
  - (2) 材料
    - (a) 弁棒、六角ナットの材料の引用規格JIS H 3423のBsBF2は、BsBFD2又はBsBFE2に改めた。
    - (b) パッキン押さえ用植込みボルトの材料JIS G 3101のSS41を、JIS H 3423のBsBFD2又はBsBFE2に改めた。
    - (c) 割りピンの材料の引用規格JIS H 3521(黄銅線)のBsW1Sは、BsW1に改めた。
    - (d) 弁付き回り止めの材料JIS H 3101のCuP2-O又はJIS H 3201のBsP1-Oは、JIS H 3201のBsP1-Oだけに改めた。
  - (3) 表示 表示事項に製造年月を追加した。

- 2.2.8 第8回(1971年)改正** 船内配管の合理化を図るため使用実績の少ない呼び径のものを廃止するという方針が決定され、次の改正が行われた。
- (1) 構造、形状及び寸法 呼び径90 mm及び175 mmのバルブを削除した。
  - (2) 材料
    - (a) 弁体、弁座、弁棒、弁押さえ、パッキン受け輪、弁付き回り止め及び弁棒用座金の材料は、B系列とS系列に分け、B系列は、BC6、BsBFD2、BsBFE2、BsP1-Oなどの銅系材料を使用し、S系列については、SCS2、SUS52B、SUS50B、SUS27CPなどのステンレス鋼系材料を使用した。
    - (b) 弁付き回り止めの材料に、S系列の材料として、JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板)のSUS27CPを追加した。

- 2.2.9 第9回(1976年)改正** 1960年の国際度量衡総会(CGPM)の決議によって国際単位系(SI単位)が採択され、国際規格(ISO及びIEC)のSI単位採用など最近の世界的なSI単位採用の動向に合わせて、日本でも昭和49年4月から、JIS Z 8203[国際単位系(SI)及びその使い方]に規定する国際単位系(SI)を日本工業規格に採用することになった。国際単位系でない従来の重力単位系はSI単位に切り替えられ、将来はJISから廃止されることになるが、SI単位採用の第一段階として、国際単位系でない単位による数値の後に、国際単位系による数値を{ }書きで参考として併記することとした。

- 主な改正点は、次のとおりである。
- (1) 材料 付図2の部品の引用材料規格の改正に伴って、次のとおり改正した。
    - (a) ⑥弁押さえ及び⑧パッキン受け輪の引用規格JIS G 4303のSUS52Bは、SUS420J1に改めた。
    - (b) ⑩弁棒の引用規格JIS G 4303のSUS50Bは、SUS403に改めた。
    - (c) ⑫弁付き回り止めの引用規格JIS G 4305のSUS27CPは、SUS304に改めた。
  - (2) 国際単位系の採用 2.(最高使用圧力)及び5.(5)(水圧検査)の圧力の単位kg/cm<sup>2</sup>は、kgf/cm<sup>2</sup>{MPa}とSI単位を併記することとした。  
なお、MPaは、圧力に用いるSI単位であつて、1 kgf/cm<sup>2</sup>=0.098 066 5 MPaである。
  - (3) その他 JIS B 0001(機械製図)の改正に伴う図面の寸法表記の訂正、規格票の様式及び字句の訂正を行つ

た。

### 2.2.10 第10回(1988年)改正

- (1) 単位及び数値を国際単位系(SI)とし, { }を付けて従来単位及び数値を併記した。

なお, SIの導入(第2段階)に当たっては, フランジ, 継手など他の配管系機器JISとの整合を図るため, 換算値方式を採用し, かつ, { }内の数値は規格値とした。ただし, その期間は, SIが第3段階へ移行するなど前記整合の理由が解消されるまでの間とする。

- (2) 水圧試験圧力をISO 5208(Industrial valves—Pressure testing of valves)に基づき, 水漏れ検査は最高使用圧力の1.1倍, 水面計水圧検査は最高使用圧力の1.5倍に改めた。

- (3) 引用規格番号及び図面表示の訂正を行った。

- 2.2.11 1996年(今回)改正** SI単位の第3段階移行によって, { }内の数値と単位を削除した。新数値の採用によって規定値が従来単位換算値より2 %増加された。呼び圧力は従来どおりの呼びを採用した。

**3. 規格の概要及び要旨(1988年改正時)** この規格は, 温度230 °C以下に用いる呼び圧力16 Kを使用する呼び径50～200 mmの鋳鉄製の玉形弁について規定するもので, 最高使用圧力は, 使用流体の状態によって, 次のように規定されている。

流体の状態	最高使用圧力 MPa{kgf/cm <sup>2</sup> }	
	B系列	S系列
230 °C以下の蒸気	—	1.57{16}
205 °C以下の蒸気	1.57{16}	
空気, ガス, 油及び脈動水		1.57{16}
120 °C以下の静流水		2.16{22}

**3.1 構造及び形状** 弁箱に対し, ふたはフランジ取付ヨーク形とし, 上部に弁棒を上下させるねじはめ輪をおき, 堅ろうと工作の容易を主眼とした。弁体は棒足ガイドとし, 船には多い横向きに取り付けられた場合にも, 弁体ガイドの確実を期し, かつ, 高速蒸気に対してさえも弁体の回転による摩耗を避けた。弁座は, ねじ込み形に改め, 蒸気の場合においても緩みを起こすことなく, 確実な結合とした。

また, 弁座当たり面は, フラットシートとして工作を容易にした。

#### 3.1.1 弁箱とふたの部分

- (1) 弁箱は, フランジ形とし, フランジは, JIS B 2210(鉄鋼製管フランジの基準寸法)の呼び圧力16 Kを適用した。
- (2) 玉形弁の流過路は, 圧力損失をなるべく小さくするように, 45°曲がりのスムースな形状とし, 隔壁は最小流過面積を呼び径面積の100 %以上に確保するため, 丸障子とした。改正前のものは, 弁座はめ込み部の高さが小であったので, 角障子にしても十分面積があったが, 1956年の改正では, 弁箱の外形は前のままでし, 弁座ねじ込み部を高くしたため, 流過面積の確保のため丸障子に改めた。
- (3) ふたは, 弁箱に対しフランジ締めとし, ヨーク形に形成された上部に弁棒上下のねじはめ輪をねじ込み, それに止めピンを打ち込んで, ねじ戻りを防いだ。
- (4) 弁箱には, 必要な場合ドレン弁取付座を付けるが, 座の必要な場合は, 注文者が指定すればよい。
- (5) パッキン受け輪及びパッキン押さえのパッキンを当てる面は, 傾斜した面であったが, 成形パッキンが一般に用いられている現時点に適応するよう第6回(1968年)改正で, 水平な面に改めた。

#### 3.1.2 弁体と弁棒の部分

- (1) 弁体は、棒足ガイド、フラットシートで、工作の容易と性能の確実を期した。特に高速蒸気の場合でも、弁体が回転することなく、ガイド部の摩耗を最小に保つ形状とし、弁棒先端の球面で押し付けられる構造とした。なお、S系列の弁体の場合、弁棒の締付け推力を受ける接触点に弁棒用座金を設けて、焼付きやむしれきずなどの生じるのを防止するようにした。
- (2) 弁棒は、一体削り出し形として、先端押付部の径を段付きとして大にした。かつてはこの段付きの代わりに二つ割りのはめ輪を入れた構造のものがあったが、はめ輪脱落の欠点があるので、前記の形状を採用した。
- (3) 弁棒と弁体とを接合する弁押さえは、回り止めを付けてねじ戻りを防ぎ、また、弁押さえ上部とふた下部とを密接して、バックシートの作用をさせることができる。それによってパッキン箱からの漏れを防ぎ、また、流体通過中において、パッキンの詰め替えにも利用することができる構造とした。

**3.1.3 弁座と弁箱** 従来の圧入青銅弁座は、蒸気に用いる場合、緩むおそれがあり、輸出船ではねじ込みを要望される場合が多いので、1956年改正のとき、ねじ込み弁座に改めた。船用であるので一層の用心のため、ねじ戻り止めを施すこととした。

**3.1.4 弁箱肉厚許容差** 肉厚について注文者と製造業者が意見を異にすることを避けるため、原則として $^{+15}_{-10}\%$ と規定した。

**3.2 材料** 弁箱及びふたは、FC20、要部(弁体、弁座及び弁棒)は、B系列とS系列とに区分した。B系列はBC6、BsBFD2、BsBFE2などの銅系材料を使用し、S系列については、13Cr系ステンレス鋼のSUS403、SUS420J1、SUS2などを使用した。その他の部品の材料については、規格本体の付図2に示されたとおりである。使用箇所によって、さびつきを避けるためにパッキン押さえボルト、ナットなどは、注文者の指定によって黄銅系材料を使用することになっていたが、1970年の改正で黄銅系材料だけに改めた。

**弁体、弁座、弁棒のステンレス鋼への移向** 規格制定時からの青銅弁体、弁座は最も製造しやすい方法であるが、弁座の硬さ増加による耐久力の増強、蒸気使用の場合の弁座の寿命、海水管系における電食問題などから、ステンレス鋼系材料への移行は以前から要望されていた。しかし、製造において青銅系より困難なため実施が遅れていたが、13Crステンレス鋼鋳造技術の進歩と試作弁の性能試験の結果、良好な結果を確認したので、1959年の改正によって、弁体・弁座にSCS2、弁棒にSUS403、弁押さえ及びパッキン受輪にSUS420J1、弁棒用座金にSKD1のS系列の材料を規定した。S系列の材料を用いる場合には、ステンレス鋼相互の接触面は、焼付きやむしれきずなどの生じるのを防止するために、表面硬化などによって適当な硬さの差をもたせる必要がある。

**3.3 検査** 検査についての所要事項及び水圧試験は、JIS F 7400(船用弁及びコックの検査通則)によることとした。弁箱水圧検査及び弁座水漏れ検査は、船級協会の規則を満足できるものとし、かつ、過度の試験圧力による検査を避け、製造面での経済性の向上を意図したものである。

**3.3.1 弁箱水圧検査** 弁箱水圧検査は、主として弁箱の強さや鉄巣の有無を検査するのが目的である。そこで、一般に蒸気に使用される場合、最高使用圧力の2倍で検査して異常がなければ合格とされている。1950年の規格制定時は、蒸気最高使用圧力の2倍に規定したので、蒸気使用の場合は、船級協会の規定と相違しないのであるが、このバルブが120 °C以下の静流水に使用される場合には、その最高使用圧力は蒸気の場合のそれより約40 %高く使用できることが規定されている。流体の状態によって最高使用圧力を変化できるこの規定は、合理的な安全率のもとに使用の最高限界を適切に拡大したもので、バルブも呼び圧力以上に有効に使用できて、経済上有利である。この規定は同程度の安全性を確保している考え方であるから、蒸気に使用する場合も、静流水を使って最高使用圧力を蒸気の場合より40 %高くした場合においても、水圧試験圧力は、呼び圧力の2倍とすることに変わりはない。この考え方は、各國一般的に採用されているところで、JIS B 2201(鉄鋼製管フランジの圧力段階)、その他ASA B 16.5-1957、ASA B 31.1-1955、DIN 2401-1936、BS 10-Part 5-1932などでも同じ趣旨のことが規定されている。すなわち、流体の状態によって、使用圧力に対する試験圧力の割合は同じでないので、これを同じ割合にすることは、安全率の不足か過度か、どちらかをきたすのである。

しかるに財団法人日本海事協会の鋼船規則やロイドルールでは、船の場合は、高度の安全性を要する見地から上記の考え方は採用されておらず、蒸気・静流水など流体の種類のいかんにかかわらず、使用圧力の2倍の水圧検査を要することになっている場合が多いので、1950年制定のものでは、静流水使用の最高使用圧力の場合には、水圧試験圧力は不足となる。船用弁としては、船級協会の規則にも適合させておくことが必要なので、1952年の改正で、呼び圧力の2倍の試験圧力で行い、呼び圧力を超えて使用するものは、その圧力の2倍で行うこととした。

その後、1964年の改正で、試験圧力を合理的に単一化する見地から、試験圧力は、流体に対する最高使用圧力の最高と最低の平均の2倍、すなわち、 $\frac{16+22}{2} \times 2 = 38 \text{ kgf/cm}^2$ {3.73 MPa}としたが、今回の改正で3.24 MPa{33 kgf/cm<sup>2</sup>}とした。

**3.3.2 弁座水漏れ検査** 弁座水漏れ検査は、バルブの使用状態において、弁座部からの漏れの有無を検査するものであるから、弁箱水圧検査と同等の高い圧力で検査する必要はなく、最高使用圧力とほぼ同じで良いので、120 °Cの静流水に対する最高使用圧力の1 kgf/cm<sup>2</sup>{0.098 MPa}増し、すなわち、 $22 + 1 = 23 \text{ kgf/cm}^2$ {2.16 MPa}としたが、今回の改正で2.38 MPa{24.2 kgf/cm<sup>2</sup>}とした。

**3.4 表示** バルブの表示事項としては、弁箱側面に表示するものとしては、呼び圧力、呼び径、流れ方向の矢印、製造業者名又はその略号、製造年月があり、このほかにハンドル車上面に文字板が付けられる。

JIS 規格票の正誤票が発行された場合は、下記の要領でご案内いたします。

- (1) 当協会発行の月刊誌「標準化ジャーナル」に、正・誤の内容を掲載いたします。
- (2) 毎月第3火曜日に、「日経産業新聞」及び「日刊工業新聞」のJIS 発行の広告欄で、正誤票が発行された JIS 規格番号及び規格名称をお知らせいたします。  
発行された正誤票をご希望の方は、下記(営業)へご連絡頂ければご送付いたします。  
なお、当協会の JIS 予約者の方には、予約された部門で発行された正誤票は自動的に送付されます。

日本工業規格

船用鋳鉄16K アングル弁

定価 618円  
(本体 600円)

平成 8 年 12 月 31 日 第 1 刷発行

編集兼  
発行人 福原元一

発行所

財団法人 日本規格協会

〒107 東京都港区赤坂4丁目1-24

電話 東京(03)3583-8071 (規格出版)  
FAX 東京(03)3582-3372

電話 東京(03)3583-8002 (営業)  
FAX 東京(03)3583-0462

振替口座 00160-2-195146

札幌支部 〒060 札幌市中央区北3条西3丁目1 札幌大同生命ビル内  
電話 札幌(011)261-0045 FAX 札幌(011)221-4020  
振替: 02760-7-4351

東北支部 〒980 仙台市青葉区本町3丁目5-22 宮城県管工事会館内  
電話 仙台(022)227-8336(代表) FAX 仙台(022)266-0905  
振替: 02200-4-8166

名古屋支部 〒460 名古屋市中区栄2丁目6-12 白川ビル内  
電話 名古屋(052)221-8316(代表) FAX 名古屋(052)203-4806  
振替: 00800-2-23283

関西支部 〒541 大阪市中央区本町3丁目4-10 本町野村ビル内  
電話 大阪(06)261-8086(代表) FAX 大阪(06)261-9114  
振替: 00910-2-2636

広島支部 〒730 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル内  
電話 広島(082)221-7023, 7035, 7036 FAX 広島(082)223-7568  
振替: 01340-9-9479

四国支部 〒760 高松市寿町2丁目2-10 住友生命高松寿町ビル内  
電話 高松(0878)21-7851 FAX 高松(0878)21-3261  
振替: 01680-2-3359

福岡支部 〒810 福岡市中央区渡辺通り2丁目1-82 電気ビル第3別館内  
電話 福岡(092)761-4226 FAX 福岡(092)761-7466  
振替: 01790-5-21632

三美印刷(株) 印刷・製本 Printed in Japan

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

# Shipbuilding—Cast iron 16K angle valves

(G) JIS F 7310-1996

Revised 1996-11-08

Investigated by

Japanese Industrial Standards Committee

---

Published by

Japanese Standards Association

1-24, Akasaka 4-chome, Minato-ku  
Tokyo, 107 JAPAN

Printed in Japan

定価 618 円(本体 600 円)